


38 réponses

[Afficher toutes les réponses](#)


Résumé

Emplacement : Votre installation électrique est elle :

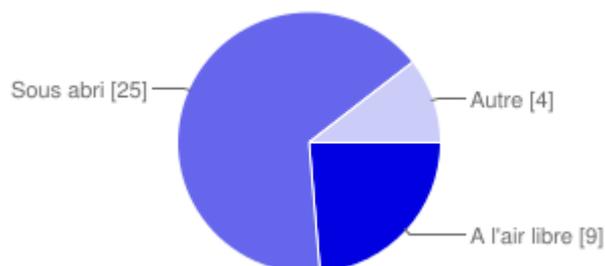


A l'air libre	9	23.7 %
Sous abri	25	65.8 %
Autre	4	10.5 %

Mode de filtration du bassin principal

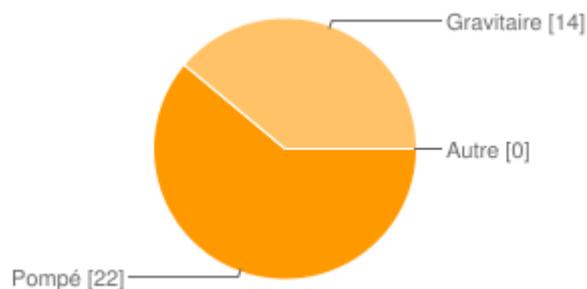


Pompé	22	61.1 %
Gravitaire	14	38.9 %
Autre	0	0 %

Les éléments de l'alimentation sont ils placés :

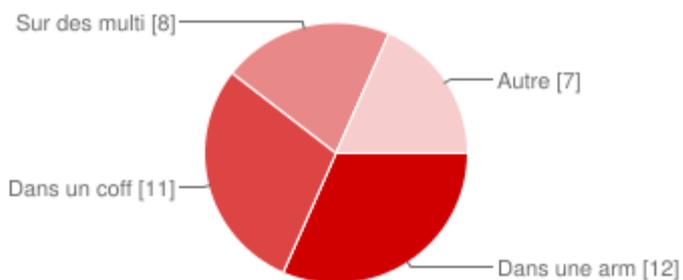


Dans une armoire électrique	12	31.6 %
Dans un coffret de chantier étanche	11	28.9 %
Sur des multiprises externe	8	21.1 %
Autre	7	18.4 %

Branchement de l'alimentation externe :

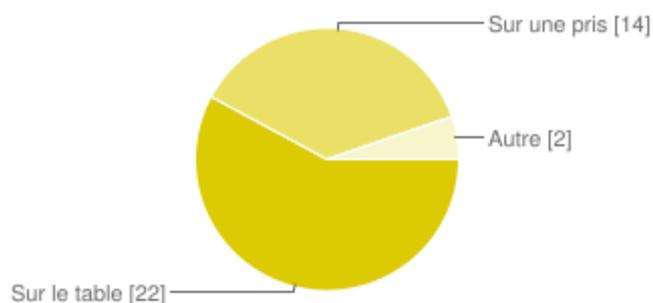

Sur le tableau électrique de la maison par câble enterré	22	57.9 %
Sur une prise externe protégée par fusible/disjoncteur séparé	14	36.8 %
Autre	2	5.3 %


Combien de prises comprend l'installation

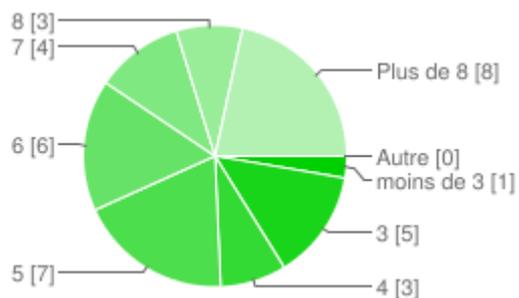

moins de 3	1	2.7 %
3	5	13.5 %
4	3	8.1 %
5	7	18.9 %
6	6	16.2 %


7	4	10.8 %
8	3	8.1 %
Plus de 8	8	21.6 %
Autre	0	0 %

Nombres de pompes de pompage dans le bassin [Ces prises alimentent :]

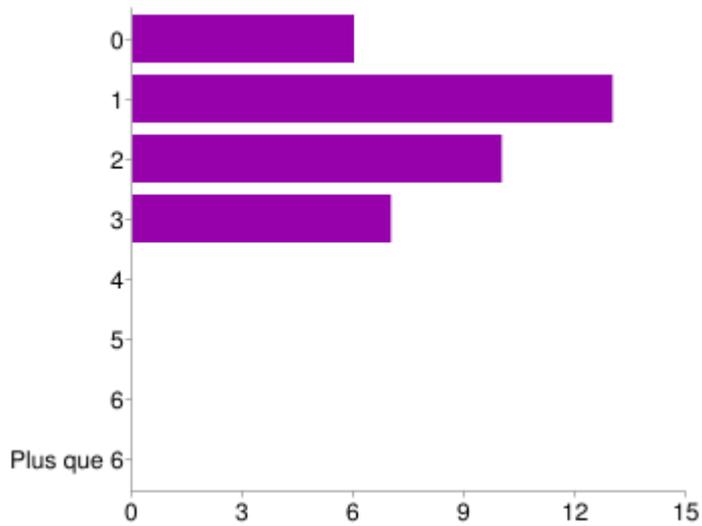


0	6	16.7 %
1	13	36.1 %
2	10	27.8 %
3	7	19.4 %
4	0	0 %
5	0	0 %
6	0	0 %
Plus que 6	0	0 %

Nombre de pompes dans la filtration (circulations, renvoi..) [Ces prises alimentent :]

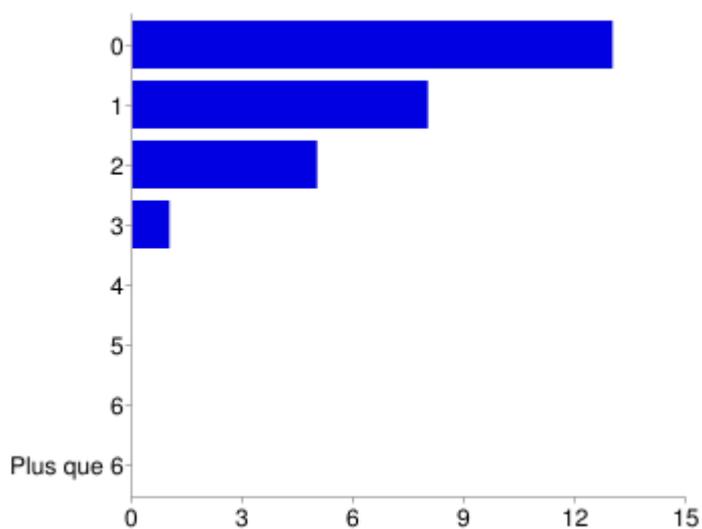

0	13	48.1 %
1	8	29.6 %
2	5	18.5 %
3	1	3.7 %
4	0	0 %
5	0	0 %
6	0	0 %
Plus que 6	0	0 %


Nombres d' UV [Ces prises alimentent :]

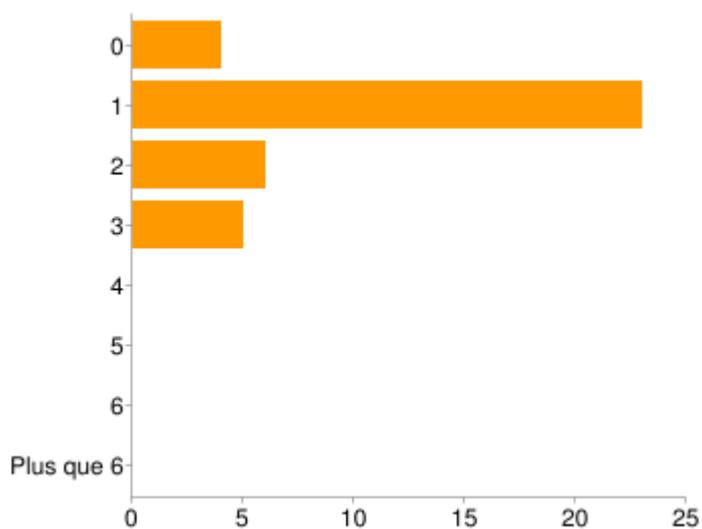

0	4	10.5 %
1	23	60.5 %
2	6	15.8 %
3	5	13.2 %
4	0	0 %


5	0	0 %
6	0	0 %
Plus que 6	0	0 %

Nombre d'aérateurs [Ces prises alimentent :]

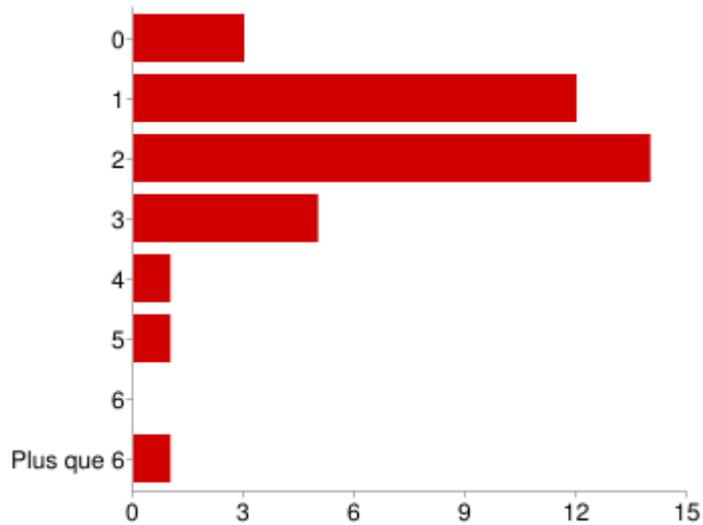


0	3	8.1 %
1	12	32.4 %
2	14	37.8 %
3	5	13.5 %
4	1	2.7 %
5	1	2.7 %
6	0	0 %
Plus que 6	1	2.7 %

Nombres de FAT [Ces prises alimentent :]

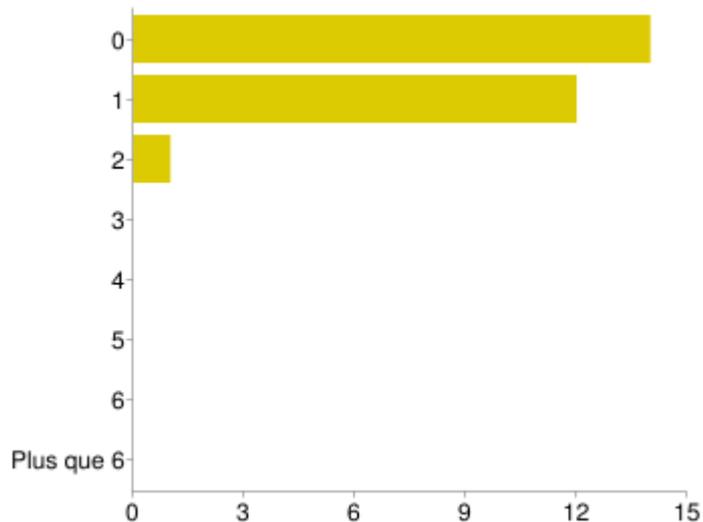


0	14	51.9 %
1	12	44.4 %
2	1	3.7 %
3	0	0 %
4	0	0 %
5	0	0 %
6	0	0 %
Plus que 6	0	0 %

Prises pour alimentation temporaire (aspirateurs..) [Ces prises alimentent :]

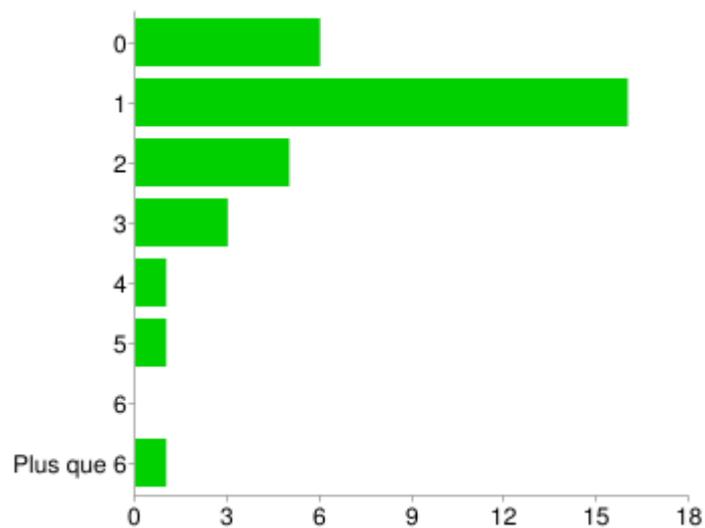


0	6	18.2 %
1	16	48.5 %
2	5	15.2 %
3	3	9.1 %
4	1	3 %
5	1	3 %
6	0	0 %
Plus que 6	1	3 %

Autres [Ces prises alimentent :]

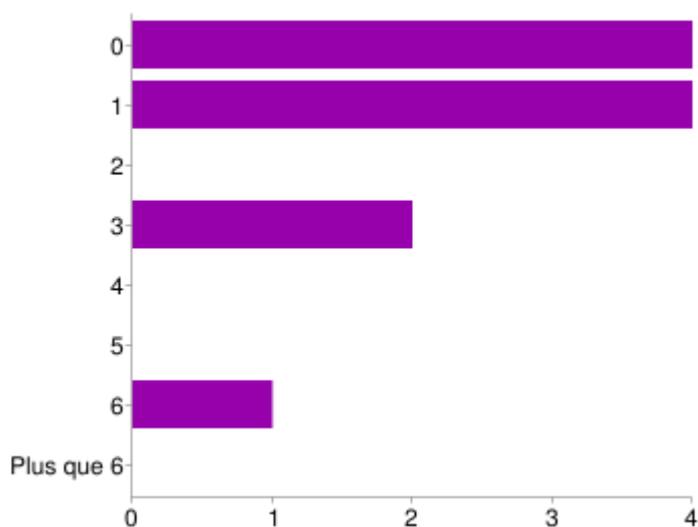


0	4	36.4 %
1	4	36.4 %
2	0	0 %
3	2	18.2 %
4	0	0 %
5	0	0 %
6	1	9.1 %
Plus que 6	0	0 %

Les prises sont protégées par :

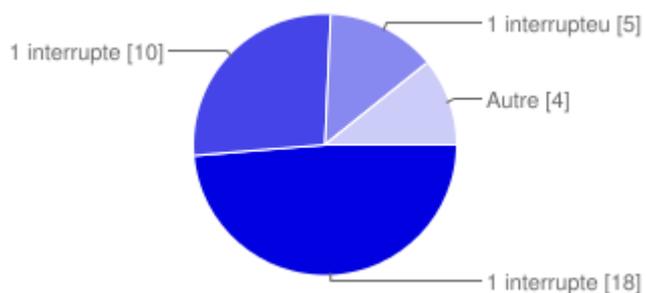

1 interrupteur différentiel + 1 disjoncteur pour tout le tableau	18	48.6 %
1 interrupteur différentiel pour tout le tableau + 1 disjoncteur par prise	10	27 %
1 interrupteur différentiel + 1 disjoncteur par prise	5	13.5 %
Autre	4	10.8 %

L'interrupteur différentiel est-il de type

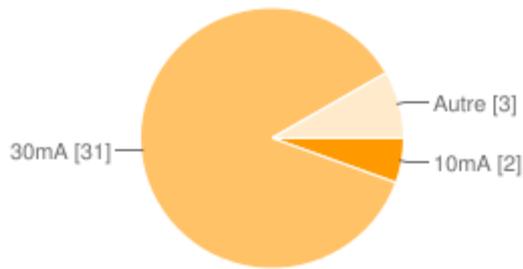


10mA	2	5.6 %
30mA	31	86.1 %
Autre	3	8.3 %

Autre éléments à porter à notre connaissance

Petit bassin :alim. simplifié 0 tracas

C'est en cour de changement pour le nombre de prise.... Et donc pour les disjoncteurs ... (ajout d'une pompe et du fat)... Bref pas fini!!!!

Etes vous satisfait de votre installation ?

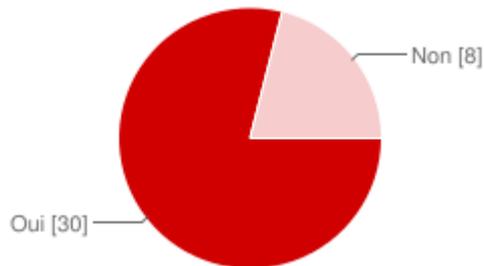

Oui	30	78.9 %
Non	8	21.1 %

Nombre de réponses quotidiennes

